



833.76.410	833.76.417
833.76.411	833.76.418
833.76.412	833.76.419
833.76.413	833.76.450
833.76.416	833.76.451



Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.


Verwenden Sie zum Betreiben der Leuchte nur nach EN 61347-1 sicherheitsgeprüfte Konstantspannungsnetzteile, die eine Sicherheitskleinspannung (SELV) von $U_{out} = 12$ bzw. 24 V= (siehe Typenschild der Leuchte) bereitstellen. Die gesamte Leitungslänge zwischen Konstantspannungsnetzteil und Leuchte darf einschließlich der an der Leuchte bereits vorhandenen Zuleitung 10 m nicht überschreiten. Der Leiterquerschnitt der Zuleitung zwischen Konstantspannungsnetzteil und Leuchtenstecker muss mindestens $0,75$ mm² betragen.

T_A

-20 °C – +45 °C / -4 °F – +113 °F






732.28.496

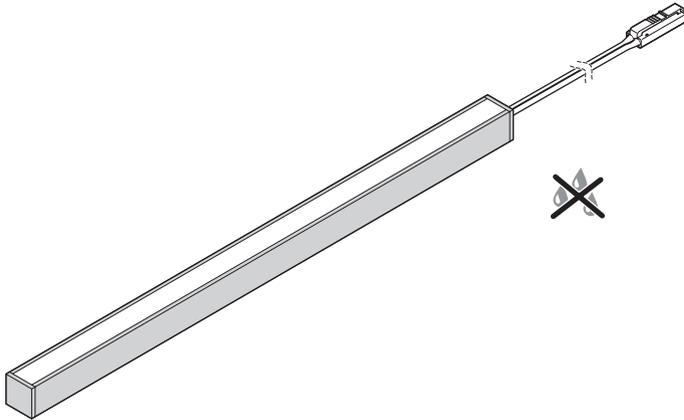

i



100 - 240V~



HDE 07.04.2022

